


## 附件 2：北港自來水廠（第一淨水場）配置平面圖

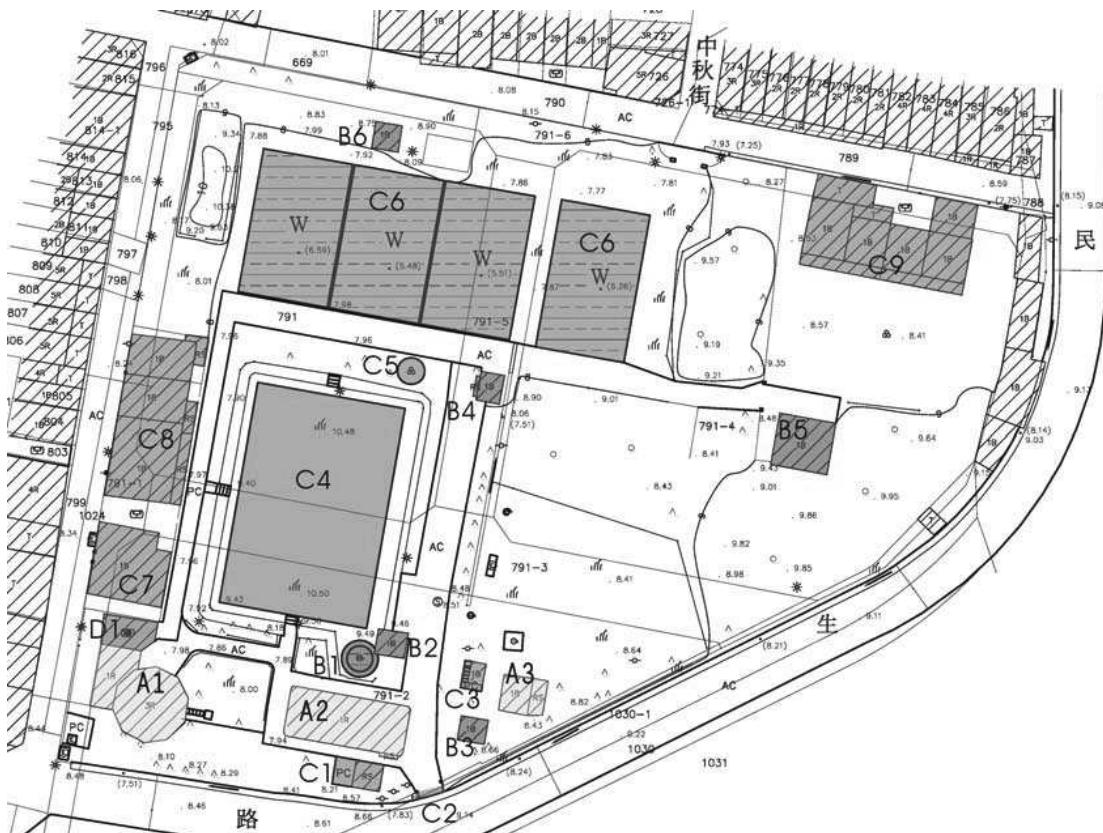

A1：高架水塔（1930）、A2：抽水機房（唧筒室 1930）、A3：倉庫（深井抽水機房，1956）、B1：氣曝塔（1956）、B2：消毒室（1956）、B3：加藥機房（約 1956）、B4：排水井(含建物 1933)、B5：倉庫（約 1956）、B6：倉庫（1956）、C1：第一、第二唧筒井（1930）、C2：大門（2006）、C3：接線箱與藥劑（2006）、C4：清潔池（約 1956）、C5：沉澱井（分水井、連絡井 1930）、C6：濾過池（慢濾池 1930）、C7：廠長宿舍（1930）、C8 員工宿舍（約 1930）、C9：員工宿舍（約 1956）、D1：辦公室（約 1930）。